




Coté Droit

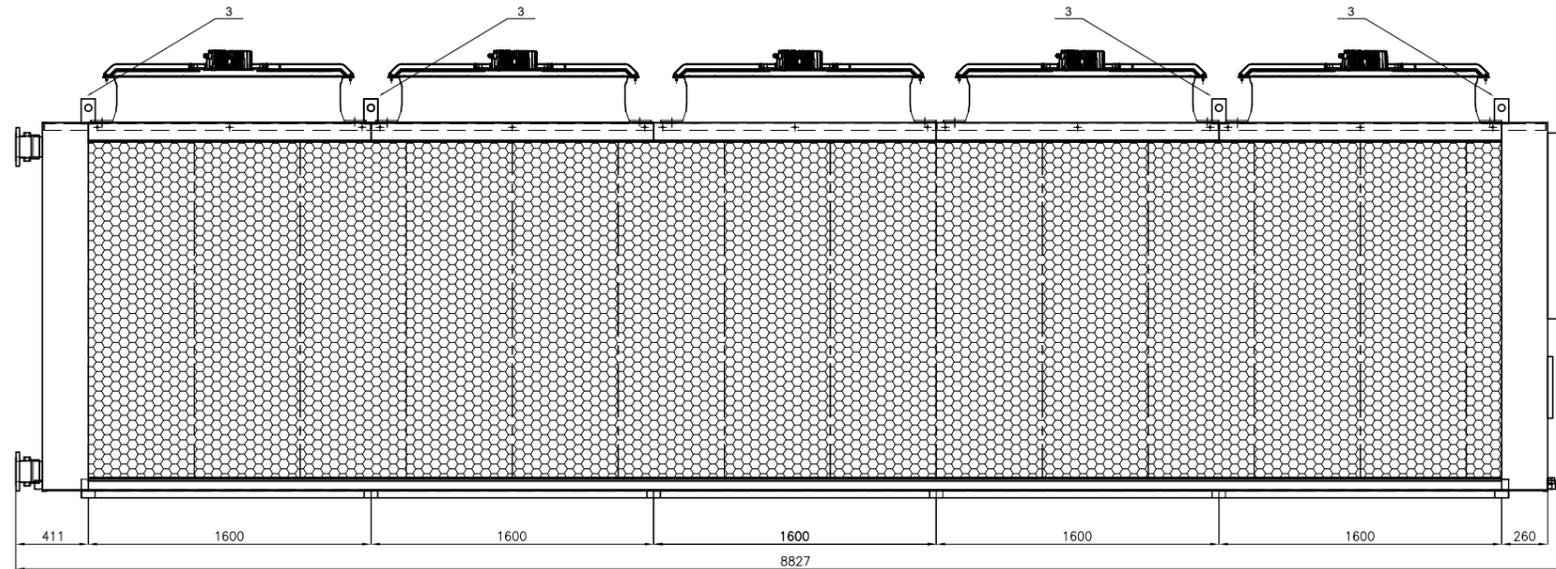

Avant

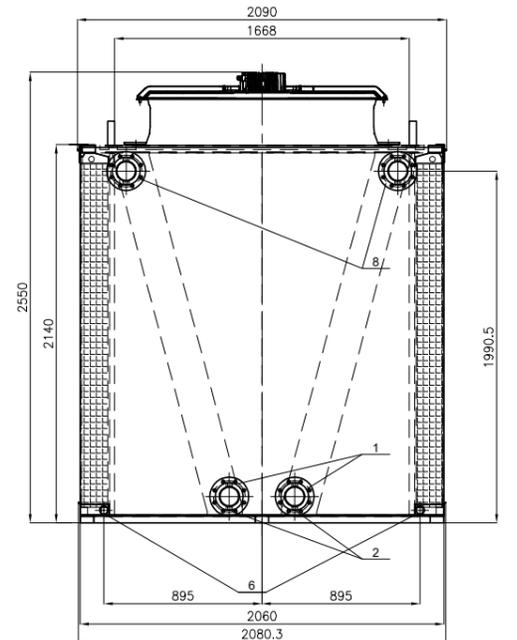

Coté Gauche

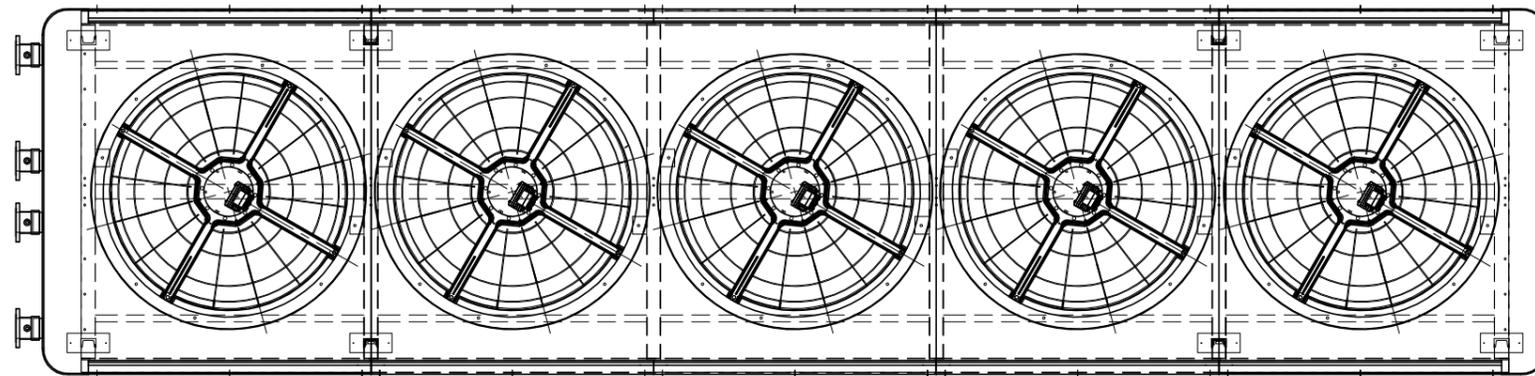

Commentaires:										
							10	Coffret électrique et Panneau de commande gestion adiabatique	Droit	
							9	Entrée câbles d'alimentation	Droit	
							8	Sortie d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche	
							7	Coffret hydraulique	Droit	
							6	4x Vidange 1 1/2" Filetage Male	Droit & Gauche	
							5	Purge des tuyaux de distribution 3/4" Filetage Male	Droit	
							4	Entrée d'eau d'alimentation 3/4" G Filetage Male	Droit	
							3	Oreilles de Levage		
							2	Purge de la batterie 1/2"	Gauche	
							1	Entrée d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche	
7	Hauteur	20/09/21	M.Martin	Indice de révision: 7			EWK Torres de Refrigeración S.A			
6	Points de levage	04/06/20	M.Martin	Nom	Signature	Date	Paseo de la Castellana, 115 - 4º Izquierda Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama Madrid, Spain			
5	Développement	12/02/18	Y.Breña	Dessiné par	M.Martin	20/09/21	Département de Production - Bureau Technique			
4	Développement	23/09/16	Y.Breña	Vérifié par	F. del Olmo	20/09/21	Num. de référence: EWK-A 1670			
3	Dimensions, positions,	10/02/16	Y.Breña	Échelle	EWK - A 1670		Status: Approuvé			
2	Masse	06/03/15	Y.Breña				Langue: FR			
1	Masse	14/11/14	Y.Breña				Page: 1/1			
Rév.	Modifications	Date	Nom	DIN A3						

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK. Toutes les mesures sont sujettes à des tolérances